




けい酸塩系表面含浸材の現場透水量試験比較表（塗布前、塗布3か月後、6か月後）

K572試験結果の過信は禁物。現場条件や製品によって含浸材の効果は異なります。

塗布前後に現場で試験による効果検証が重要です。

- ① 岐阜県内某倉庫の腰壁（RC壁）
- ② 現場透水量試験機（株）エー・プロテクト POROSIT
- ③ 塗布前測定日 2020年9月9日(水)、塗布後測定日 2020年12月29日(火) 3か月後、塗布後測定日 2021年4月9日(金) 6ヶ月後

一般社団法人エー・プロテクト改修協会作成

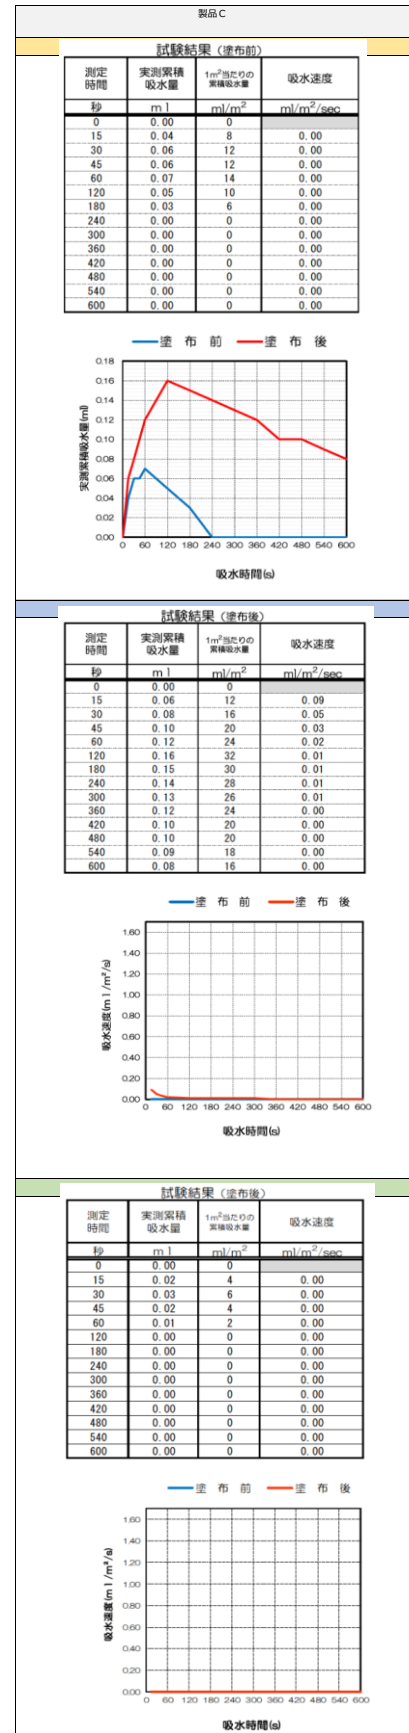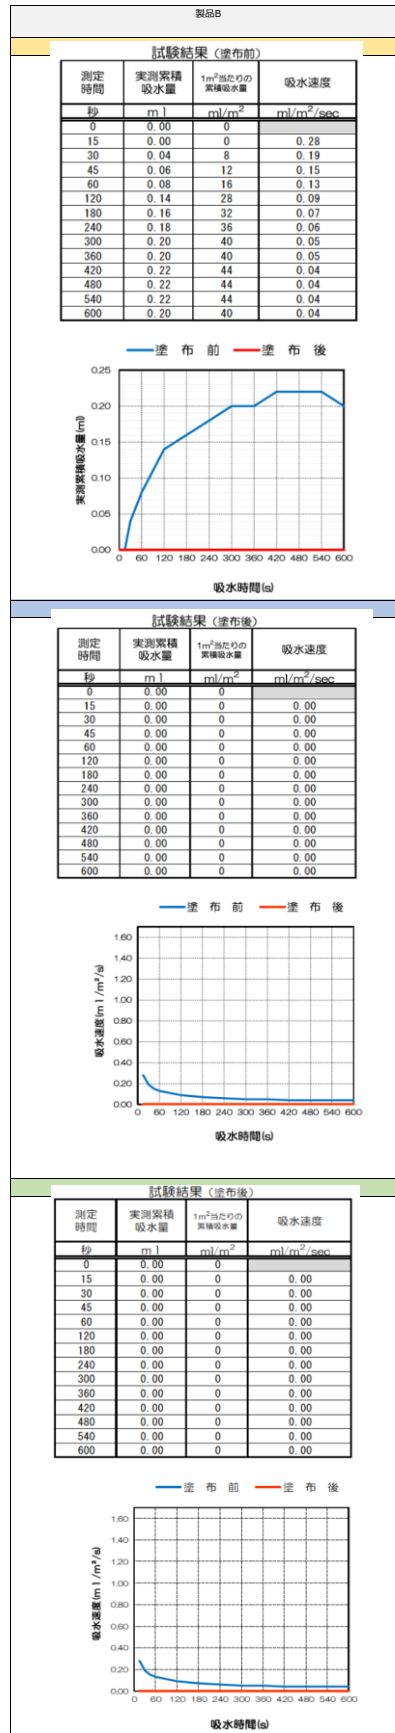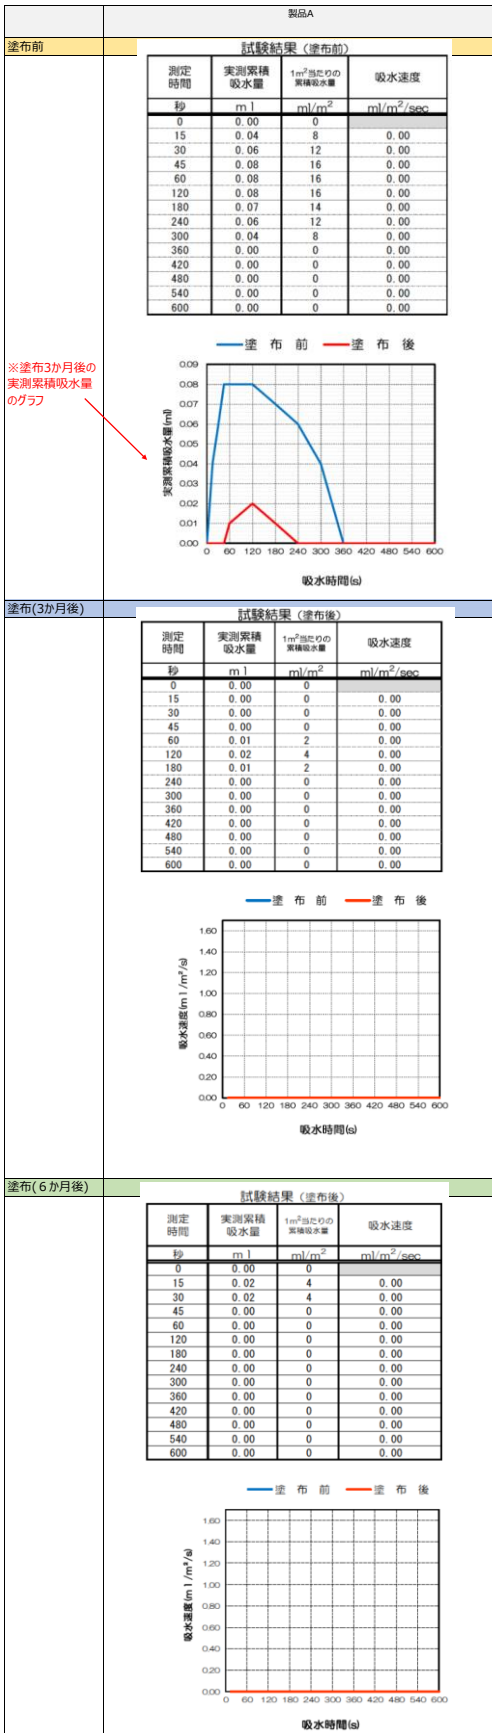

はい、酸塩系表面含浸材の現場透水量試験比較表（塗布前、塗布3か月後、6か月後）

K572試験結果の過信は禁物。現場条件や製品によって含浸材の効果は異なります。

塗布前後に現場で試験による効果検証が重要です。

- ① 岐阜県内某倉庫の腰壁（RC壁）
- ② 現場透水量試験機（株）エー・プロテクト POROSIT
- ③ 塗布前測定日 2020年9月9日(水)、塗布後測定日 2020年12月29日(火) 3か月後、塗布後測定日 2021年4月9日(金) 6ヶ月後

一般社団法人エンリート改質協会作成

